

No: 22023891B



中国认可
检测
TESTING
CNASL0477

检 验 报 告

产品名称	防爆边墙风机
型号规格	BWEX-800EX6
生产单位	山东澳航通风设备有限公司
检验类别	委托检验

上海煤科检测技术有限公司
煤炭工业上海电气防爆检验站
检测专用章

上海煤科检测技术有限公司

检验报告

№: 22023891B

第1页 共4页


产品名称	防爆边墙风机	型号规格	BWEX-800EX6 380V; 7.5kW 防爆标志: Ex db IIB T4 Gb
委托单位	山东澳航通风设备有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	山东澳航通风设备有限公司	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2022年09月07日
样品数量	1 台	样品状态	适 检
抽样基数	/	送样人员	管立朋
样品编号	22023891 (202208002)		
检验日期	2022年9月25日	检验地点	现场
检验依据	GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》		
判定依据	GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》 GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》		
检验项目	样机检测、抗冲击试验、最高表面温度试验。		
检验结论	<p>依据 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021 的标准规定,该样品所检项目合格。</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2022年9月29日</p>		
备注	<p>本报告可代表产品型号: BWEX-1100EX6、BWEX-1000EX6、BWEX-900EX6、BWEX-750EX6、BWEX-700EX6、BWEX-650EX4、BWEX-630EX4、BWEX-600EX4、BWEX-550EX4、BWEX-500EX4、BWEX-450EX4、BWEX-400EX4、BWEX-350EX4、BWEX-300EX4、BWEX-280EX4、BWEX-250EX4、BWEX-200EX4。</p>		

批准: 蔡利新

审核: 徐传波

主检: 周阳







上海煤科检测技术有限公司

检验报告

检验项目和检验结论

№ : 22023891B

第 2 页共 4 页

序号	检验项目	页码	检验结论	备注
1	样机检测	3	合格	/
2	抗冲击试验	3	合格	/
3	最高表面温度试验	3	合格	/
本页以下空白				

上海煤科检测技术有限公司

检验报告

No: 22023891B

第 3 页 共 4 页

序号	检验项目	技术要求	检验结果	结论
1	样机检测	按 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021 标准；合格图样。	符合标准及合格图样	合格
2	抗冲击试验	外壳在室温(20±5)℃，冲击方向应垂直于被试表面，经质量 1kg 重物的下落高度 0.7m 冲击后应不损坏。	未损坏	合格
3	最高表面温度试验	根据 GB/T 3836.1-2021 的要求不高于 130℃。	51.6℃	合格
本页以下空白				



上海煤科检测技术有限公司

检验报告

样品描述

No: 22023891B

第4页 共4页

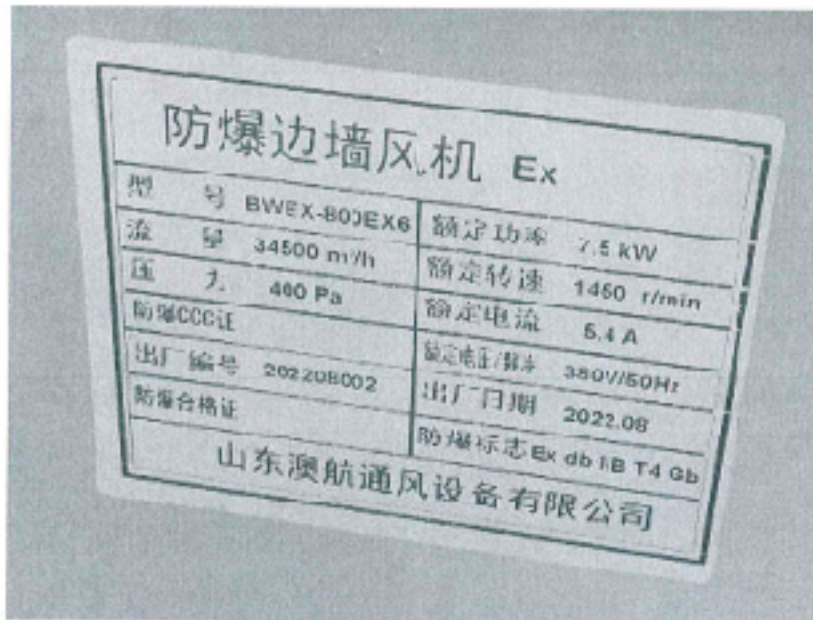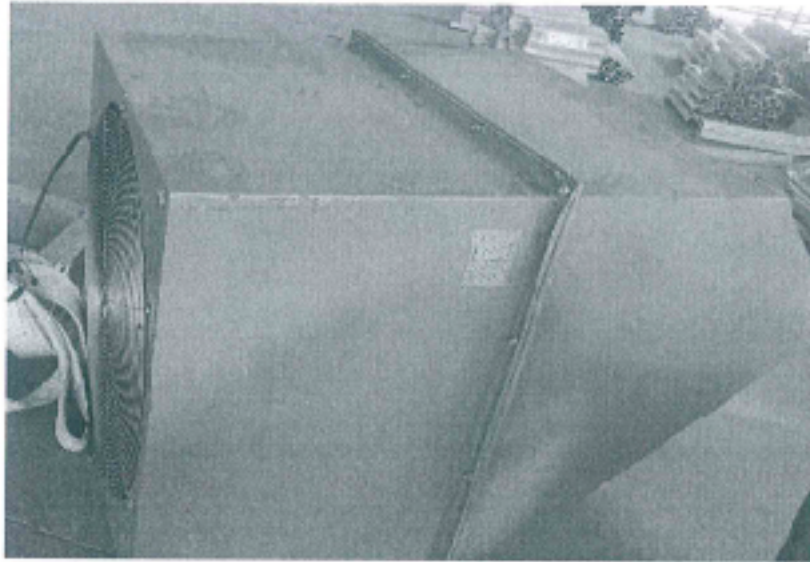

以下空白

技术有限公司